


Sito: CASTELNUOV Tubo: I5

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000:21/11/2017

Diagramma polare della deviazione

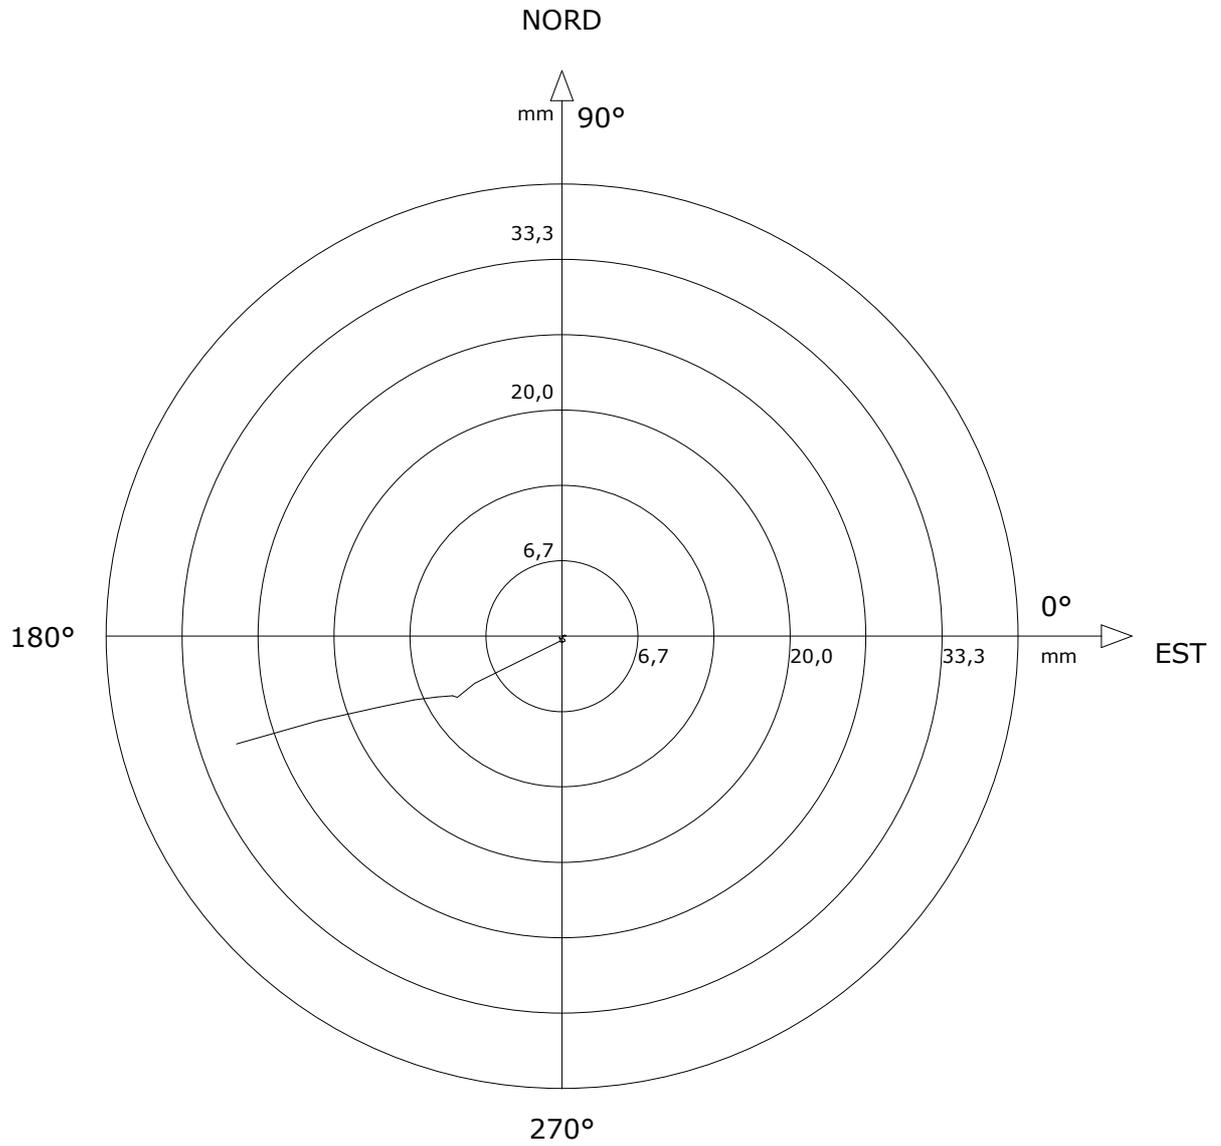

001:26/04/2018