



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE037

Cliente: Comune di Borzonasca

Proprietà Tubo

Nome: RM570_S7

Azimuth [°]: 40,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,443923

Longitudine: 9,433441


Altitudine [m s.l.m.]: 580

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione



Orientamento

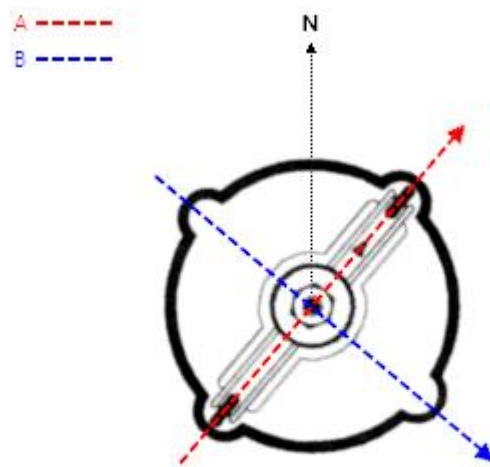

Azimuth [°]: 40,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Data/Ora: 26/08/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: 26/08/2021 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	1,07	0,90
1,00	0,79	0,66
1,50	0,34	0,28
2,00	0,11	0,10
2,50	0,51	0,43
3,00	0,54	0,45
3,50	0,13	0,11
4,00	-0,13	-0,11
4,50	-0,24	-0,20
5,00	-0,50	-0,42
5,50	-0,81	-0,68
6,00	-1,23	-1,03
6,50	-1,37	-1,15
7,00	-1,40	-1,17
7,50	-1,37	-1,15
8,00	-1,47	-1,23
8,50	-1,21	-1,01
9,00	-2,52	-2,11
9,50	-2,25	-1,89
10,00	-1,99	-1,67
10,50	-1,94	-1,63
11,00	-2,01	-1,69
11,50	-2,14	-1,80
12,00	-2,01	-1,69
12,50	-1,82	-1,53
13,00	-1,62	-1,36
13,50	-1,63	-1,37
14,00	-1,60	-1,34
14,50	-1,87	-1,57
15,00	-3,05	-2,56
15,50	-2,89	-2,43
16,00	-2,81	-2,35
16,50	-2,26	-1,90
17,00	-2,05	-1,72
17,50	-1,91	-1,60
18,00	-2,26	-1,90
18,50	-2,37	-1,98
19,00	-2,37	-1,98
19,50	-1,89	-1,58
20,00	-1,78	-1,49
20,50	-1,81	-1,52
21,00	-2,69	-2,26
21,50	-2,59	-2,18
22,00	-2,62	-2,20
22,50	-2,69	-2,26
23,00	-2,77	-2,32
23,50	-2,58	-2,16
24,00	-1,78	-1,49
24,50	-1,65	-1,38
25,00	-1,60	-1,34
25,50	-1,37	-1,15
26,00	-1,13	-0,95

Misura inclinometrica del 28/12/2021 00:00

Data/Ora: 28/12/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 28/12/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-1,14	-0,96	1,49	220,00	-1,85	-1,55	2,41	220,00
1,00	579,00	-0,51	-0,43	0,66	220,00	-0,71	-0,59	0,93	220,00
1,50	578,50	-0,26	-0,22	0,34	220,00	-0,20	-0,17	0,26	220,00
2,00	578,00	-0,09	-0,07	0,11	220,00	0,06	0,05	0,07	40,00
2,50	577,50	-0,06	-0,05	0,07	220,00	0,14	0,12	0,19	40,00
3,00	577,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00	0,20	0,17	0,26	40,00
3,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	0,29	40,00
4,00	576,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,22	0,18	0,29	40,00
4,50	575,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,21	0,18	0,27	40,00
5,00	575,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,22	0,18	0,29	40,00
5,50	574,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,23	0,19	0,30	40,00
6,00	574,00	0,02	0,02	0,02	40,00	0,24	0,20	0,31	40,00
6,50	573,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,22	0,18	0,29	40,00
7,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	0,30	40,00
7,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19	0,30	40,00
8,00	572,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,23	0,19	0,30	40,00
8,50	571,50	-0,04	-0,03	0,05	220,00	0,19	0,16	0,25	40,00
9,00	571,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,23	0,19	0,30	40,00
9,50	570,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,22	0,18	0,29	40,00
10,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18	0,27	40,00
10,50	569,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,21	0,18	0,27	40,00
11,00	569,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,22	0,18	0,29	40,00
11,50	568,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,23	0,19	0,30	40,00
12,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,17	0,26	40,00
12,50	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,17	0,26	40,00
13,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,17	0,26	40,00
13,50	566,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,20	0,17	0,26	40,00
14,00	566,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,19	0,16	0,25	40,00
14,50	565,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,18	0,15	0,24	40,00
15,00	565,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,19	0,16	0,25	40,00
15,50	564,50	0,02	0,02	0,03	40,00	0,17	0,14	0,22	40,00
16,00	564,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,15	0,13	0,20	40,00
16,50	563,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,12	0,10	0,16	40,00
17,00	563,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,10	0,08	0,12	40,00
17,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,11	40,00
18,00	562,00	0,02	0,02	0,02	40,00	0,09	0,07	0,11	40,00
18,50	561,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,07	0,06	0,09	40,00
19,00	561,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,06	0,05	0,07	40,00
19,50	560,50	0,02	0,02	0,03	40,00	0,03	0,02	0,04	40,00
20,00	560,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,01	0,01	0,01	40,00
20,50	559,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,00	0,00	0,00	188,53
21,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00
21,50	558,50	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00
22,00	558,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00
22,50	557,50	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,03	-0,02	0,04	220,00
23,00	557,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,04	-0,03	0,05	220,00
23,50	556,50	-0,23	-0,19	0,30	220,00	-0,05	-0,04	0,06	220,00
24,00	556,00	0,27	0,22	0,35	40,00	0,18	0,15	0,24	40,00
24,50	555,50	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,09	-0,07	0,11	220,00

Misura inclinometrica del 28/12/2021 00:00									
25,00	555,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,07	-0,06	0,09	220,00
25,50	554,50	-0,04	-0,03	0,05	220,00	-0,06	-0,05	0,08	220,00
26,00	554,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00

Misura inclinometrica del 19/07/2022 00:00

Data/Ora: 19/07/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/07/2022 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-0,79	-0,67	1,04	220,00	-1,56	-1,31	2,04	220,00
1,00	579,00	-0,36	-0,31	0,47	220,00	-0,77	-0,64	1,00	220,00
1,50	578,50	-0,13	-0,11	0,18	220,00	-0,40	-0,34	0,53	220,00
2,00	578,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
2,50	577,50	0,05	0,04	0,06	40,00	-0,28	-0,23	0,36	220,00
3,00	577,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,33	-0,27	0,43	220,00
3,50	576,50	-0,02	-0,02	0,02	220,00	-0,31	-0,26	0,40	220,00
4,00	576,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,29	-0,24	0,38	220,00
4,50	575,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,30	-0,25	0,39	220,00
5,00	575,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,29	-0,24	0,38	220,00
5,50	574,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,28	-0,23	0,36	220,00
6,00	574,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
6,50	573,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,28	-0,23	0,36	220,00
7,00	573,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
7,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,22	0,34	220,00
8,00	572,00	0,02	0,02	0,03	40,00	-0,26	-0,22	0,34	220,00
8,50	571,50	-0,03	-0,02	0,04	220,00	-0,28	-0,23	0,36	220,00
9,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,21	0,33	220,00
9,50	570,50	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,25	-0,21	0,33	220,00
10,00	570,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,26	-0,22	0,34	220,00
10,50	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
11,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
11,50	568,50	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,27	-0,22	0,35	220,00
12,00	568,00	-0,02	-0,02	0,02	220,00	-0,28	-0,23	0,36	220,00
12,50	567,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,26	-0,22	0,34	220,00
13,00	567,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,25	-0,21	0,33	220,00
13,50	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,20	0,31	220,00
14,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,20	0,31	220,00
14,50	565,50	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,24	-0,20	0,31	220,00
15,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,18	0,29	220,00
15,50	564,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,22	-0,18	0,29	220,00
16,00	564,00	0,01	0,01	0,01	40,00	-0,21	-0,18	0,28	220,00
16,50	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,18	0,29	220,00
17,00	563,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,22	-0,18	0,29	220,00
17,50	562,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,21	-0,18	0,28	220,00
18,00	562,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,20	-0,17	0,26	220,00
18,50	561,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,19	-0,16	0,25	220,00
19,00	561,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,18	-0,15	0,24	220,00
19,50	560,50	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,17	-0,14	0,23	220,00
20,00	560,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,15	-0,13	0,20	220,00
20,50	559,50	0,03	0,02	0,04	40,00	-0,14	-0,12	0,19	220,00
21,00	559,00	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,17	-0,14	0,23	220,00
21,50	558,50	-0,03	-0,02	0,04	220,00	-0,15	-0,13	0,20	220,00
22,00	558,00	-0,03	-0,02	0,04	220,00	-0,12	-0,10	0,16	220,00
22,50	557,50	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,10	-0,08	0,13	220,00
23,00	557,00	-0,03	-0,02	0,04	220,00	-0,08	-0,06	0,10	220,00
23,50	556,50	-0,26	-0,22	0,34	220,00	-0,05	-0,04	0,06	220,00
24,00	556,00	0,28	0,23	0,36	40,00	0,21	0,18	0,27	40,00
24,50	555,50	-0,02	-0,02	0,03	220,00	-0,07	-0,06	0,09	220,00

Misura inclinometrica del 19/07/2022 00:00									
25,00	555,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,05	-0,04	0,06	220,00
25,50	554,50	-0,03	-0,02	0,04	220,00	-0,04	-0,03	0,05	220,00
26,00	554,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00

Misura inclinometrica del 12/01/2023 00:00

Data/Ora: 12/01/2023 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/01/2023 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-1,40	-1,17	1,83	220,00	-1,98	-1,66	2,59	220,00
1,00	579,00	-0,86	-0,72	1,13	220,00	-0,58	-0,49	0,76	220,00
1,50	578,50	-0,52	-0,43	0,68	220,00	0,28	0,23	0,36	40,00
2,00	578,00	-0,15	-0,13	0,20	220,00	0,79	0,67	1,04	40,00
2,50	577,50	0,04	0,03	0,05	40,00	0,95	0,80	1,24	40,00
3,00	577,00	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,91	0,76	1,19	40,00
3,50	576,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,92	0,77	1,20	40,00
4,00	576,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,91	0,76	1,19	40,00
4,50	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,75	1,16	40,00
5,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,75	1,16	40,00
5,50	574,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,89	0,75	1,16	40,00
6,00	574,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,88	0,74	1,15	40,00
6,50	573,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,84	0,71	1,10	40,00
7,00	573,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,83	0,70	1,09	40,00
7,50	572,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,82	0,69	1,08	40,00
8,00	572,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,81	0,68	1,06	40,00
8,50	571,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,79	0,66	1,02	40,00
9,00	571,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,79	0,67	1,04	40,00
9,50	570,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,78	0,65	1,01	40,00
10,00	570,00	0,02	0,02	0,02	40,00	0,75	0,63	0,97	40,00
10,50	569,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,73	0,61	0,95	40,00
11,00	569,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,72	0,60	0,94	40,00
11,50	568,50	0,05	0,04	0,06	40,00	0,71	0,59	0,92	40,00
12,00	568,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,66	0,55	0,86	40,00
12,50	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,54	0,84	40,00
13,00	567,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,64	0,54	0,84	40,00
13,50	566,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,63	0,53	0,82	40,00
14,00	566,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,62	0,52	0,81	40,00
14,50	565,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,61	0,51	0,80	40,00
15,00	565,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,60	0,51	0,79	40,00
15,50	564,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,56	0,47	0,74	40,00
16,00	564,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,54	0,45	0,70	40,00
16,50	563,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,50	0,42	0,65	40,00
17,00	563,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,47	0,39	0,61	40,00
17,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,39	0,60	40,00
18,00	562,00	0,02	0,02	0,02	40,00	0,46	0,39	0,60	40,00
18,50	561,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,44	0,37	0,57	40,00
19,00	561,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,43	0,36	0,56	40,00
19,50	560,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,40	0,34	0,52	40,00
20,00	560,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,39	0,33	0,51	40,00
20,50	559,50	0,08	0,06	0,10	40,00	0,37	0,31	0,49	40,00
21,00	559,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,30	0,25	0,39	40,00
21,50	558,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,28	0,23	0,36	40,00
22,00	558,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,27	0,22	0,35	40,00
22,50	557,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,26	0,22	0,34	40,00
23,00	557,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,25	0,21	0,32	40,00
23,50	556,50	-0,34	-0,28	0,44	220,00	0,24	0,20	0,31	40,00
24,00	556,00	0,46	0,39	0,60	40,00	0,57	0,48	0,75	40,00
24,50	555,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,11	0,10	0,15	40,00

Misura inclinometrica del 12/01/2023 00:00									
25,00	555,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,09	0,07	0,11	40,00
25,50	554,50	0,02	0,02	0,02	40,00	0,06	0,05	0,07	40,00
26,00	554,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,04	0,03	0,05	40,00

Misura inclinometrica del 21/11/2023 10:18

Data/Ora: 21/11/2023 10:18:04

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/11/2023 10:18

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-1,59	-1,33	2,08	220,00	-2,32	-1,94	3,02	220,00
1,00	579,00	-1,07	-0,90	1,40	220,00	-0,73	-0,61	0,95	220,00
1,50	578,50	-0,65	-0,55	0,85	220,00	0,35	0,29	0,45	40,00
2,00	578,00	-0,20	-0,17	0,26	220,00	1,00	0,84	1,30	40,00
2,50	577,50	0,06	0,05	0,08	40,00	1,20	1,01	1,56	40,00
3,00	577,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1,14	0,96	1,49	40,00
3,50	576,50	0,01	0,01	0,01	40,00	1,14	0,96	1,49	40,00
4,00	576,00	0,02	0,01	0,02	40,00	1,13	0,95	1,48	40,00
4,50	575,50	0,01	0,01	0,01	40,00	1,12	0,94	1,46	40,00
5,00	575,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,11	0,93	1,44	40,00
5,50	574,50	0,01	0,01	0,01	40,00	1,11	0,93	1,44	40,00
6,00	574,00	0,03	0,03	0,04	40,00	1,10	0,92	1,43	40,00
6,50	573,50	0,00	0,00	0,00	220,00	1,06	0,89	1,38	40,00
7,00	573,00	0,01	0,01	0,02	40,00	1,06	0,89	1,39	40,00
7,50	572,50	0,01	0,01	0,01	40,00	1,05	0,88	1,37	40,00
8,00	572,00	0,05	0,04	0,06	40,00	1,04	0,87	1,36	40,00
8,50	571,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,99	0,83	1,29	40,00
9,00	571,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,99	0,83	1,29	40,00
9,50	570,50	0,04	0,03	0,05	40,00	0,96	0,81	1,25	40,00
10,00	570,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,92	0,77	1,20	40,00
10,50	569,50	-0,01	-0,01	0,02	220,00	0,90	0,75	1,17	40,00
11,00	569,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,91	0,76	1,19	40,00
11,50	568,50	0,03	0,03	0,04	40,00	0,91	0,76	1,19	40,00
12,00	568,00	0,02	0,01	0,02	40,00	0,88	0,73	1,14	40,00
12,50	567,50	-0,01	0,00	0,01	220,00	0,86	0,72	1,12	40,00
13,00	567,00	0,00	0,00	0,01	40,00	0,87	0,73	1,13	40,00
13,50	566,50	0,01	0,01	0,02	40,00	0,86	0,72	1,12	40,00
14,00	566,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,85	0,71	1,11	40,00
14,50	565,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,85	0,71	1,10	40,00
15,00	565,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,86	0,72	1,12	40,00
15,50	564,50	0,03	0,02	0,03	40,00	0,82	0,69	1,07	40,00
16,00	564,00	0,05	0,04	0,06	40,00	0,79	0,67	1,04	40,00
16,50	563,50	0,04	0,03	0,05	40,00	0,75	0,63	0,98	40,00
17,00	563,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,71	0,60	0,93	40,00
17,50	562,50	0,01	0,00	0,01	40,00	0,69	0,58	0,90	40,00
18,00	562,00	0,04	0,04	0,06	40,00	0,68	0,57	0,89	40,00
18,50	561,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,64	0,54	0,83	40,00
19,00	561,00	0,03	0,03	0,04	40,00	0,63	0,53	0,82	40,00
19,50	560,50	0,03	0,02	0,04	40,00	0,60	0,50	0,78	40,00
20,00	560,00	0,02	0,01	0,02	40,00	0,57	0,48	0,74	40,00
20,50	559,50	0,11	0,10	0,15	40,00	0,55	0,46	0,72	40,00
21,00	559,00	0,09	0,07	0,11	40,00	0,44	0,37	0,57	40,00
21,50	558,50	0,02	0,01	0,02	40,00	0,35	0,29	0,46	40,00
22,00	558,00	0,02	0,01	0,02	40,00	0,33	0,28	0,44	40,00
22,50	557,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,32	0,27	0,41	40,00
23,00	557,00	0,03	0,02	0,04	40,00	0,31	0,26	0,40	40,00
23,50	556,50	-0,27	-0,22	0,35	220,00	0,28	0,23	0,36	40,00
24,00	556,00	0,42	0,35	0,54	40,00	0,55	0,46	0,71	40,00
24,50	555,50	0,04	0,03	0,05	40,00	0,13	0,11	0,17	40,00

Misura inclinometrica del 21/11/2023 10:18									
25,00	555,00	0,03	0,03	0,04	40,00	0,09	0,08	0,12	40,00
25,50	554,50	0,02	0,02	0,03	40,00	0,06	0,05	0,08	40,00
26,00	554,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,04	0,03	0,05	40,00

Misura inclinometrica del 17/06/2024 09:49

Data/Ora: 17/06/2024 09:49:45

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00


Elaborazione dati - misura del 17/06/2024 09:49

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-1,97	-1,65	2,57	220,00	-3,12	-2,62	4,07	220,00
1,00	579,00	-1,22	-1,02	1,59	220,00	-1,15	-0,97	1,50	220,00
1,50	578,50	-0,70	-0,59	0,91	220,00	0,07	0,06	0,09	40,00
2,00	578,00	-0,21	-0,17	0,27	220,00	0,77	0,64	1,00	40,00
2,50	577,50	0,04	0,04	0,06	40,00	0,98	0,82	1,27	40,00
3,00	577,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,93	0,78	1,22	40,00
3,50	576,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,94	0,78	1,22	40,00
4,00	576,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,92	0,78	1,21	40,00
4,50	575,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,91	0,76	1,18	40,00
5,00	575,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,90	0,76	1,18	40,00
5,50	574,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,90	0,75	1,17	40,00
6,00	574,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,89	0,75	1,17	40,00
6,50	573,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,85	0,72	1,11	40,00
7,00	573,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,84	0,71	1,10	40,00
7,50	572,50	0,02	0,02	0,03	40,00	0,82	0,69	1,07	40,00
8,00	572,00	0,05	0,04	0,07	40,00	0,80	0,67	1,04	40,00
8,50	571,50	-0,05	-0,04	0,06	220,00	0,75	0,63	0,98	40,00
9,00	571,00	0,03	0,03	0,04	40,00	0,79	0,67	1,04	40,00
9,50	570,50	0,04	0,03	0,05	40,00	0,76	0,64	1,00	40,00
10,00	570,00	0,03	0,03	0,04	40,00	0,72	0,61	0,95	40,00
10,50	569,50	0,00	0,00	0,00	220,00	0,69	0,58	0,90	40,00
11,00	569,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,69	0,58	0,90	40,00
11,50	568,50	0,04	0,04	0,06	40,00	0,69	0,58	0,90	40,00
12,00	568,00	0,02	0,02	0,02	40,00	0,64	0,54	0,84	40,00
12,50	567,50	-0,01	-0,01	0,01	220,00	0,62	0,52	0,82	40,00
13,00	567,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,63	0,53	0,83	40,00
13,50	566,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,63	0,53	0,83	40,00
14,00	566,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,63	0,53	0,83	40,00
14,50	565,50	-0,03	-0,03	0,04	220,00	0,63	0,53	0,82	40,00
15,00	565,00	0,04	0,04	0,06	40,00	0,66	0,55	0,86	40,00
15,50	564,50	0,02	0,01	0,02	40,00	0,62	0,52	0,81	40,00
16,00	564,00	0,05	0,04	0,06	40,00	0,60	0,50	0,78	40,00
16,50	563,50	0,04	0,04	0,06	40,00	0,55	0,46	0,72	40,00
17,00	563,00	0,01	0,01	0,02	40,00	0,51	0,43	0,67	40,00
17,50	562,50	-0,01	0,00	0,01	220,00	0,50	0,42	0,65	40,00
18,00	562,00	0,05	0,04	0,06	40,00	0,50	0,42	0,66	40,00
18,50	561,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,46	0,38	0,60	40,00
19,00	561,00	0,04	0,03	0,05	40,00	0,45	0,38	0,59	40,00
19,50	560,50	0,01	0,01	0,02	40,00	0,41	0,34	0,54	40,00
20,00	560,00	0,01	0,01	0,02	40,00	0,40	0,33	0,52	40,00
20,50	559,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,38	0,32	0,50	40,00
21,00	559,00	0,11	0,09	0,15	40,00	0,38	0,32	0,50	40,00
21,50	558,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,27	0,23	0,35	40,00
22,00	558,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,26	0,22	0,34	40,00
22,50	557,50	0,00	0,00	0,00	220,00	0,25	0,21	0,33	40,00
23,00	557,00	0,01	0,01	0,01	40,00	0,26	0,21	0,33	40,00
23,50	556,50	-0,20	-0,16	0,26	220,00	0,25	0,21	0,32	40,00
24,00	556,00	0,35	0,29	0,46	40,00	0,44	0,37	0,58	40,00
24,50	555,50	0,03	0,02	0,03	40,00	0,09	0,08	0,12	40,00


Misura inclinometrica del 17/06/2024 09:49

25,00	555,00	0,03	0,03	0,04	40,00	0,06	0,05	0,08	40,00
25,50	554,50	0,01	0,01	0,01	40,00	0,03	0,03	0,04	40,00
26,00	554,00	0,02	0,02	0,03	40,00	0,02	0,02	0,03	40,00

Spostamento Nord [mm]

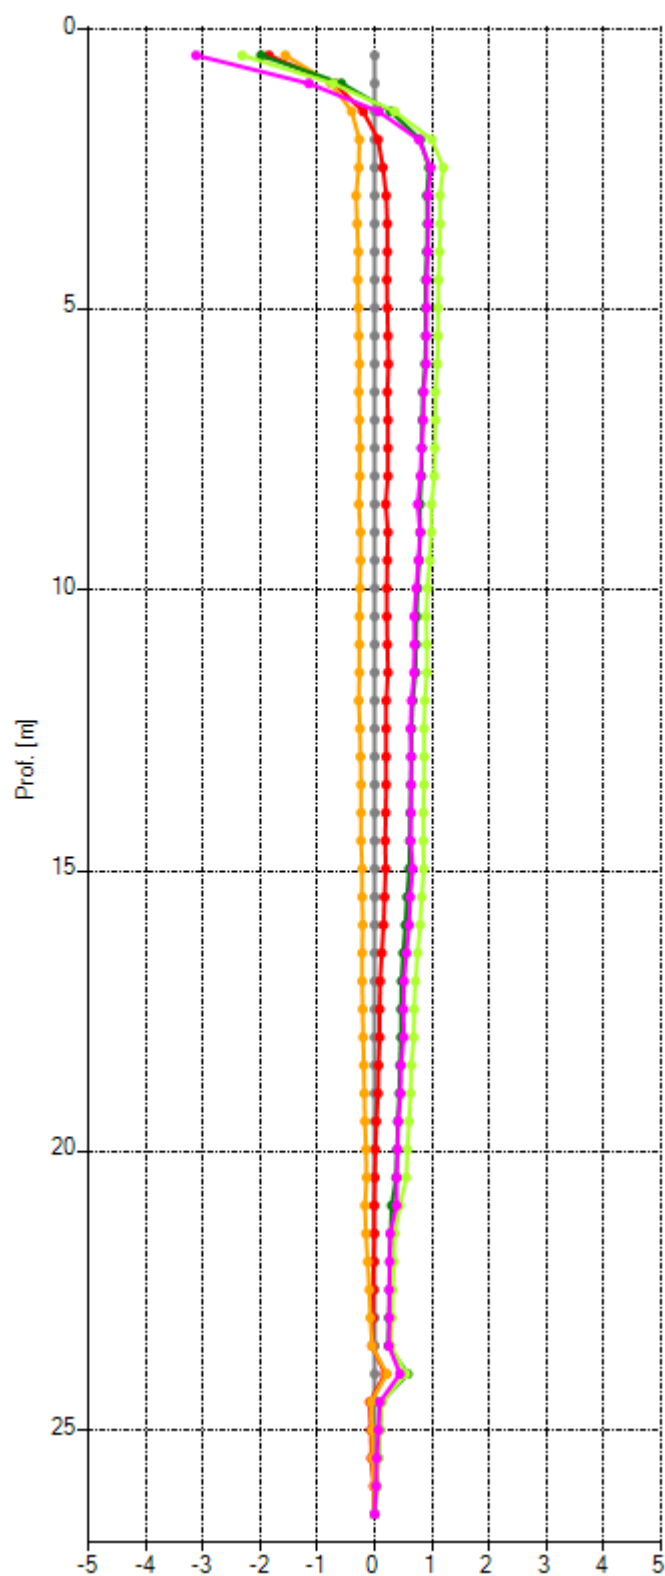

Spostamento Est [mm]


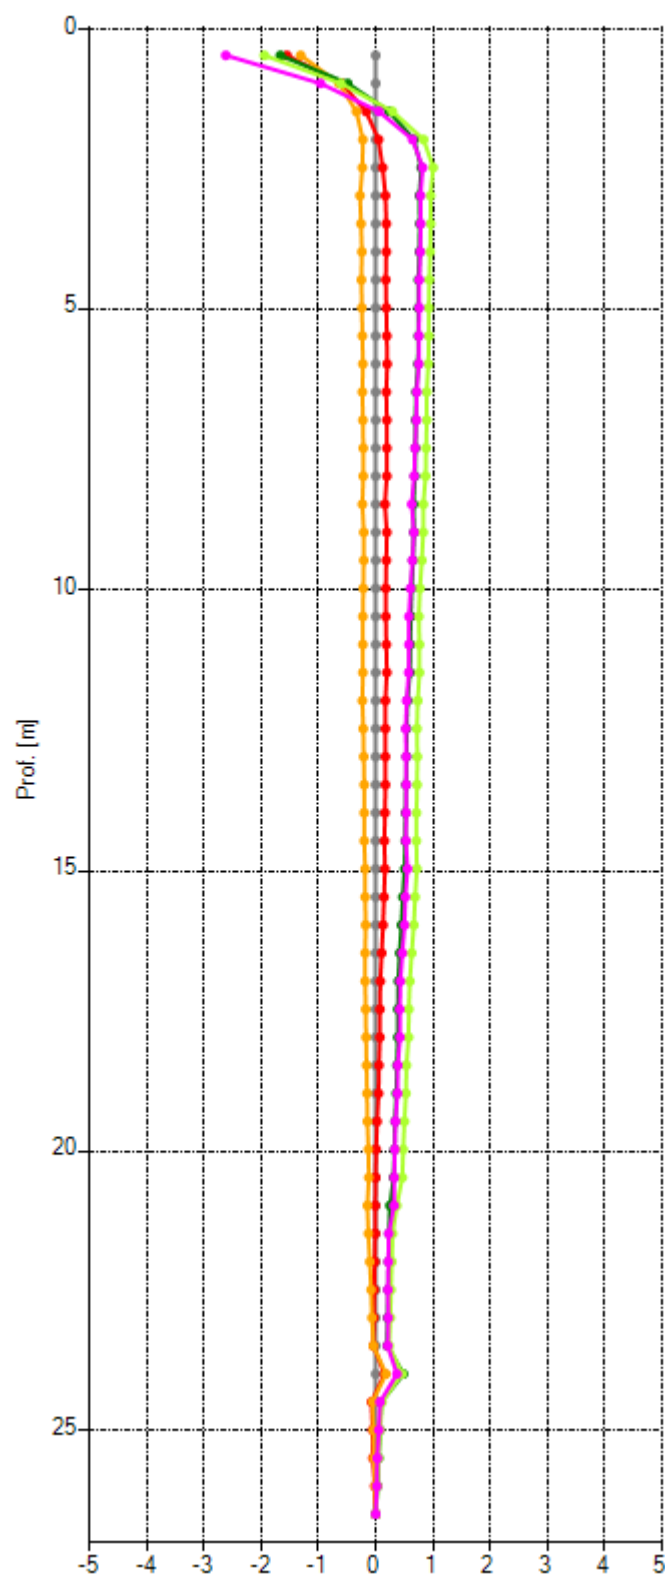


■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00
 ⋯ Soglia allerta

Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Risultante [mm]


Azimuth [°]

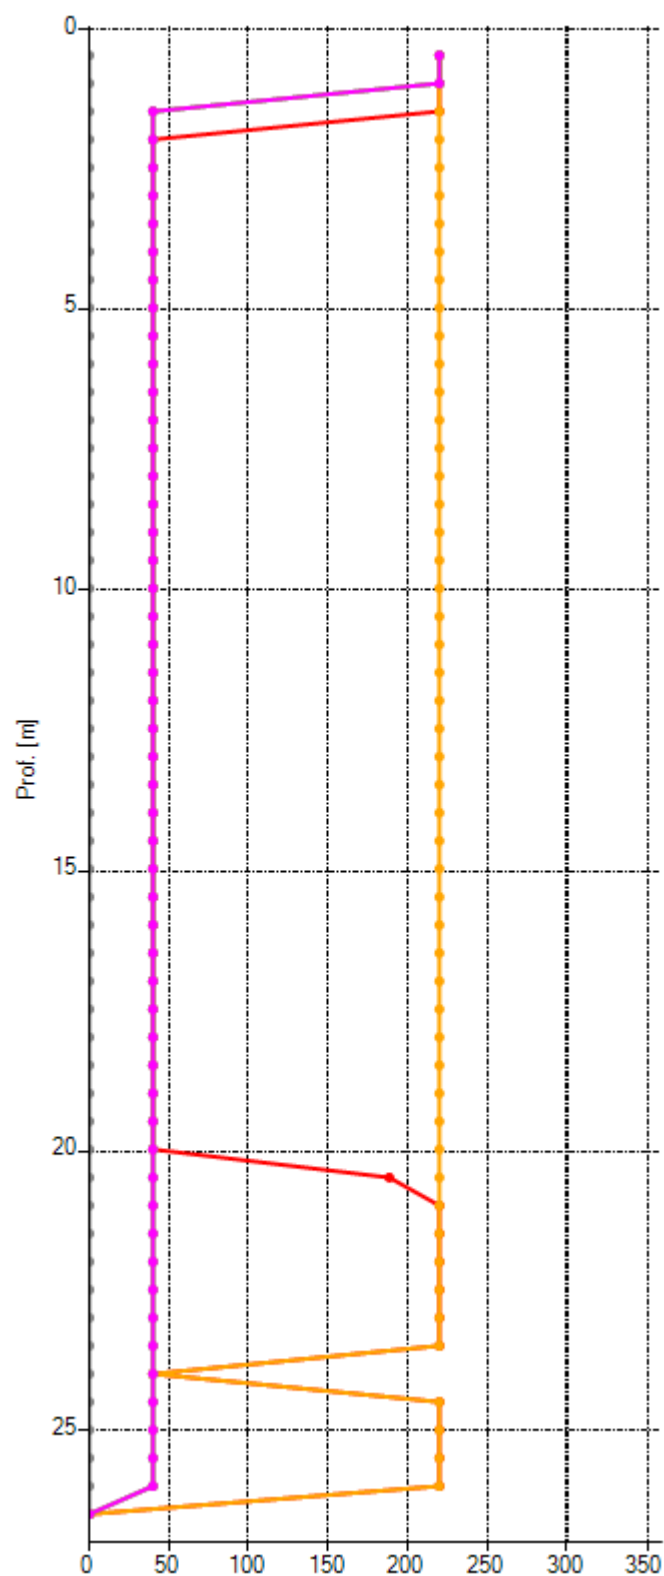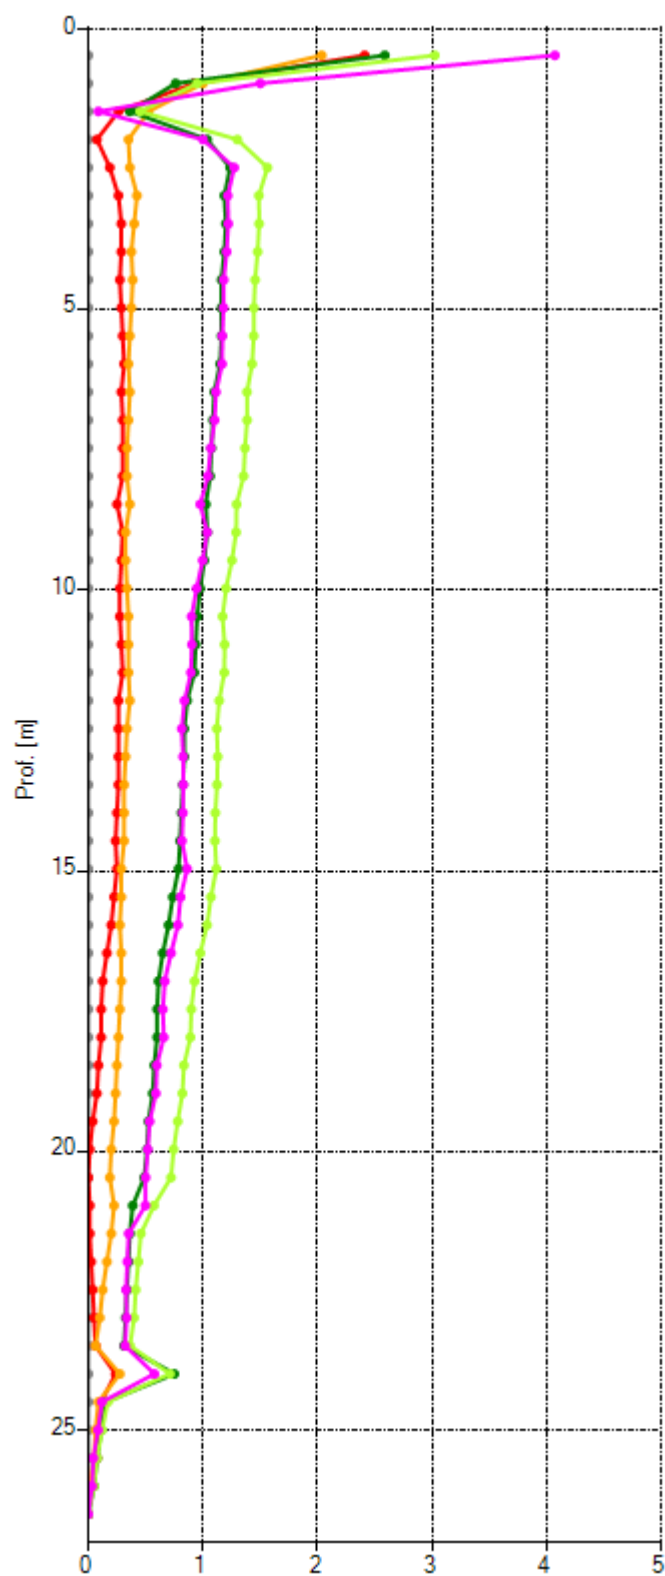

■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Polare

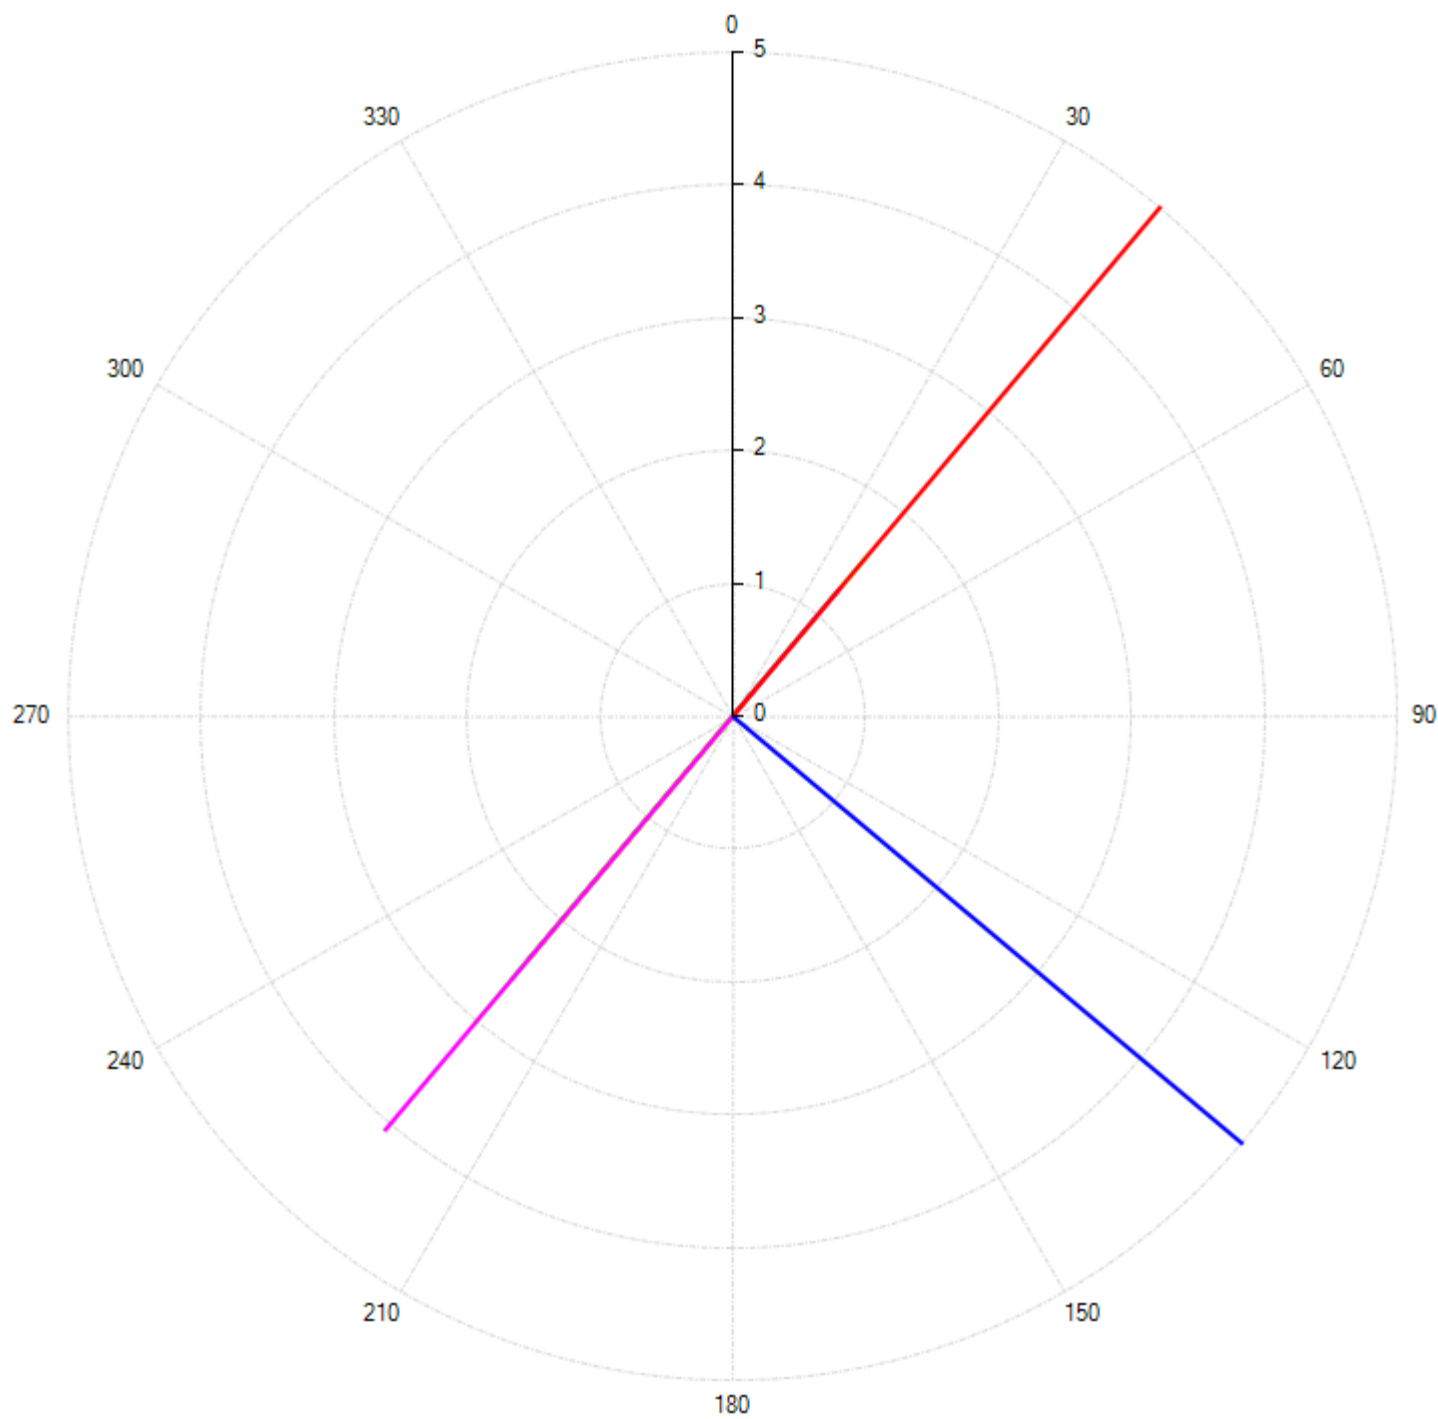


— A+ — B+

■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Deformazione nel tempo


Nord

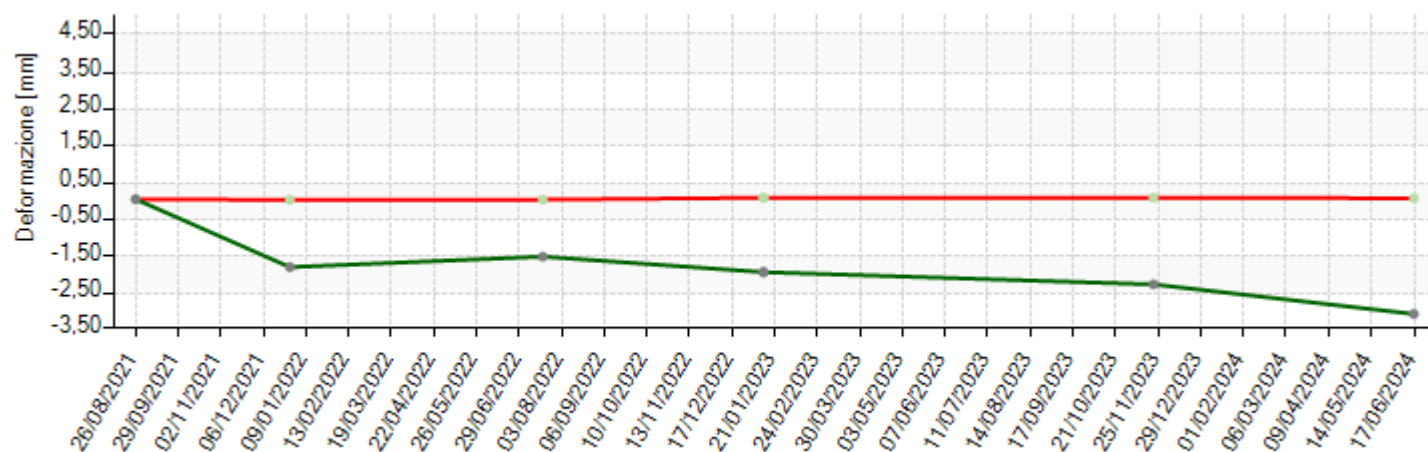

Est

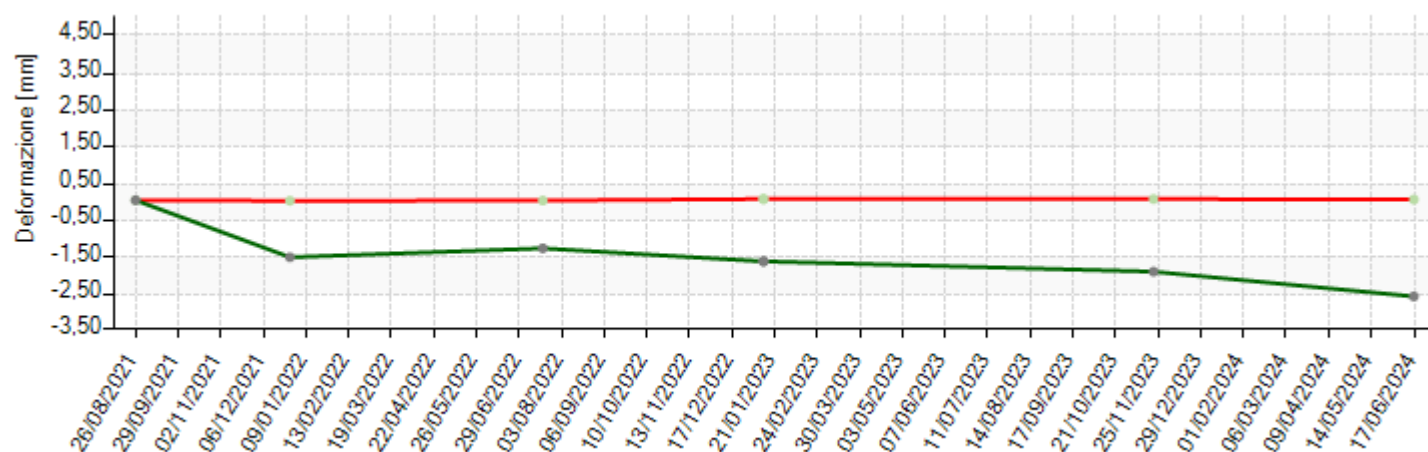



Risultante

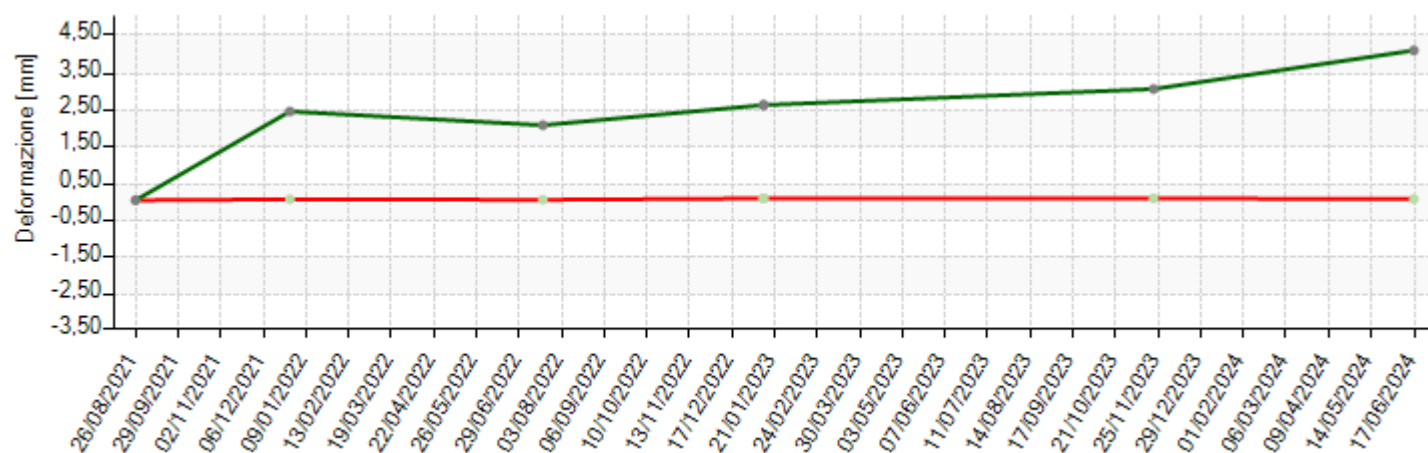

Prof.: ■ 0,50 (579,50) [m] ■ [m] ■ 26,00 (554,00) [m]

Checksum A1A3 [digit]



Checksum A2A4 [digit]

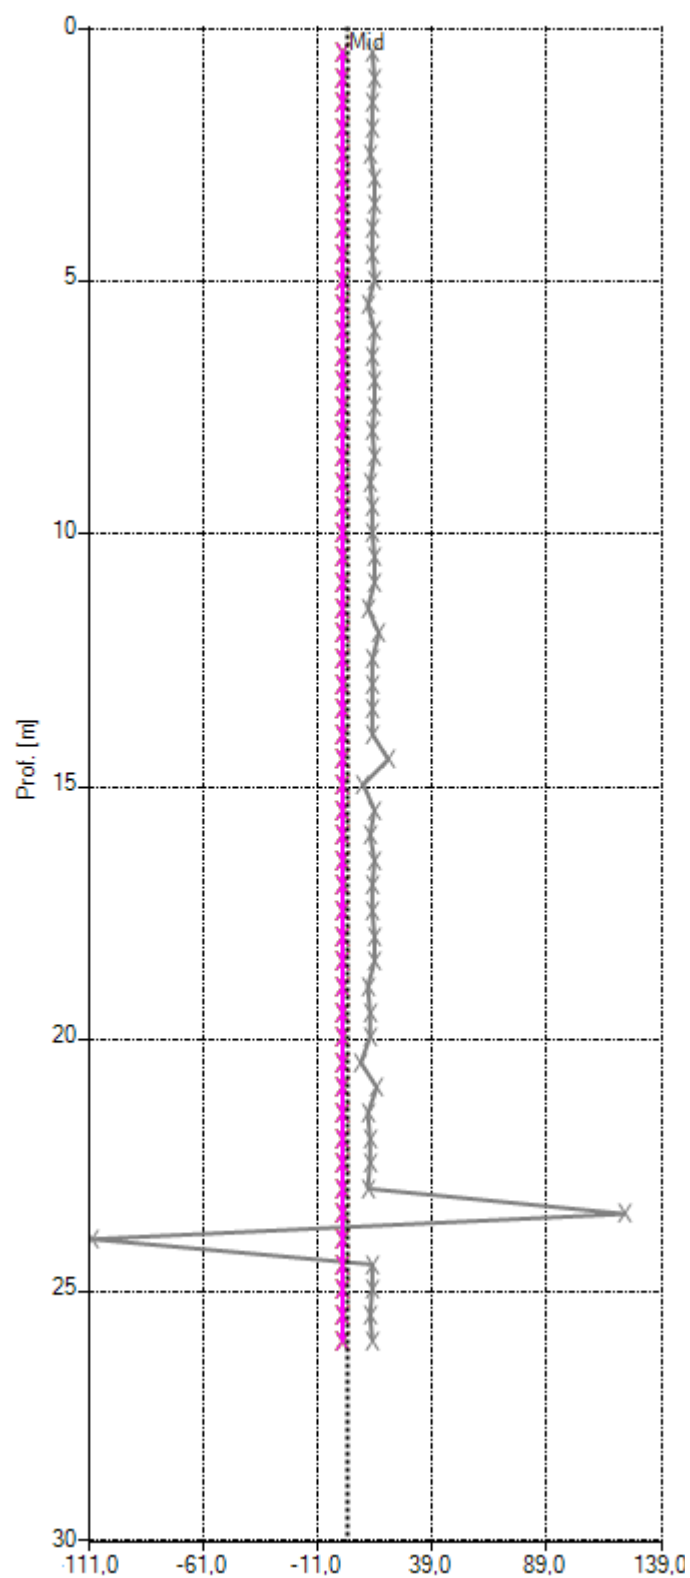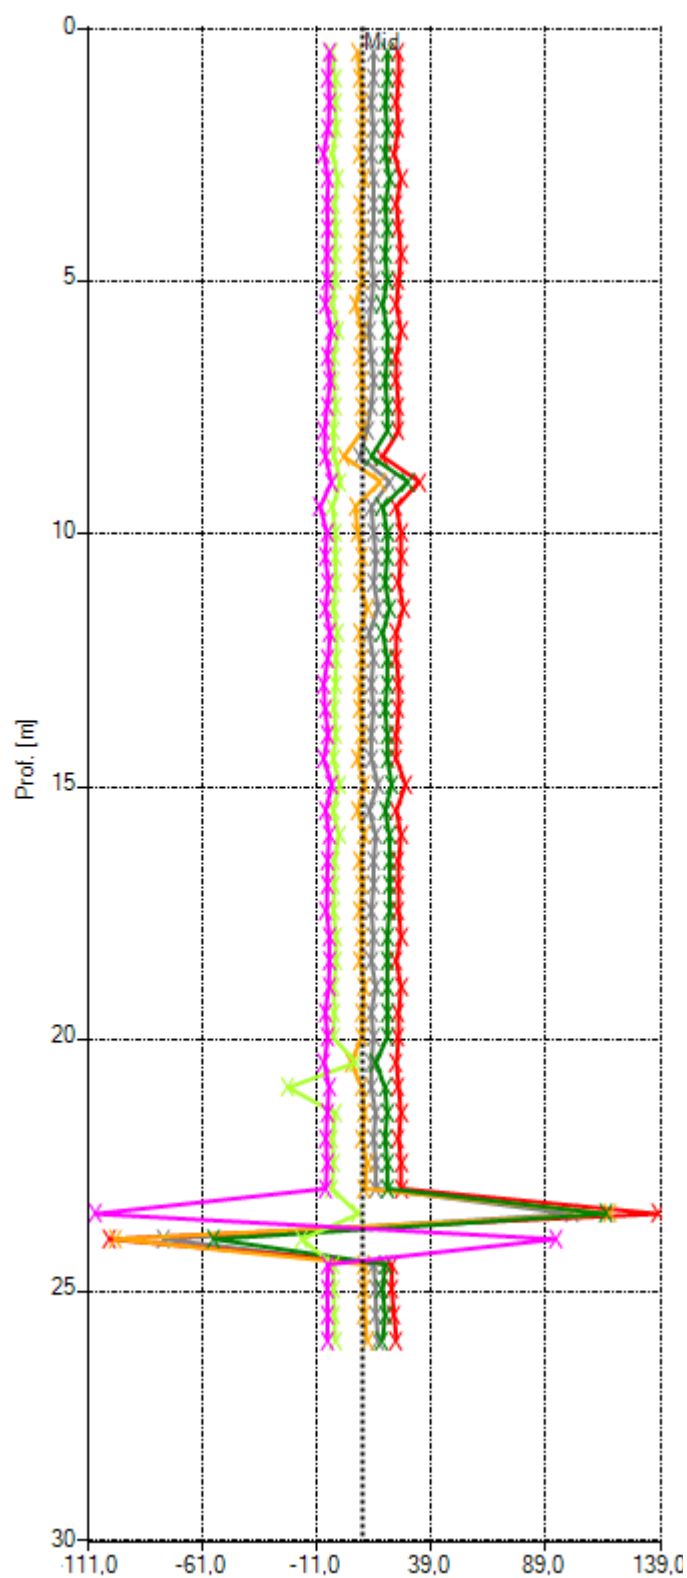

17/06/2024 09:49:45 21/11/2023 10:18:04 12/01/2023 00:00:00 19/07/2022 00:00:00 28/12/2021 00:00:00
26/08/2021 00:00:00

Checksum B1B3 [digit]

Checksum B2B4 [digit]

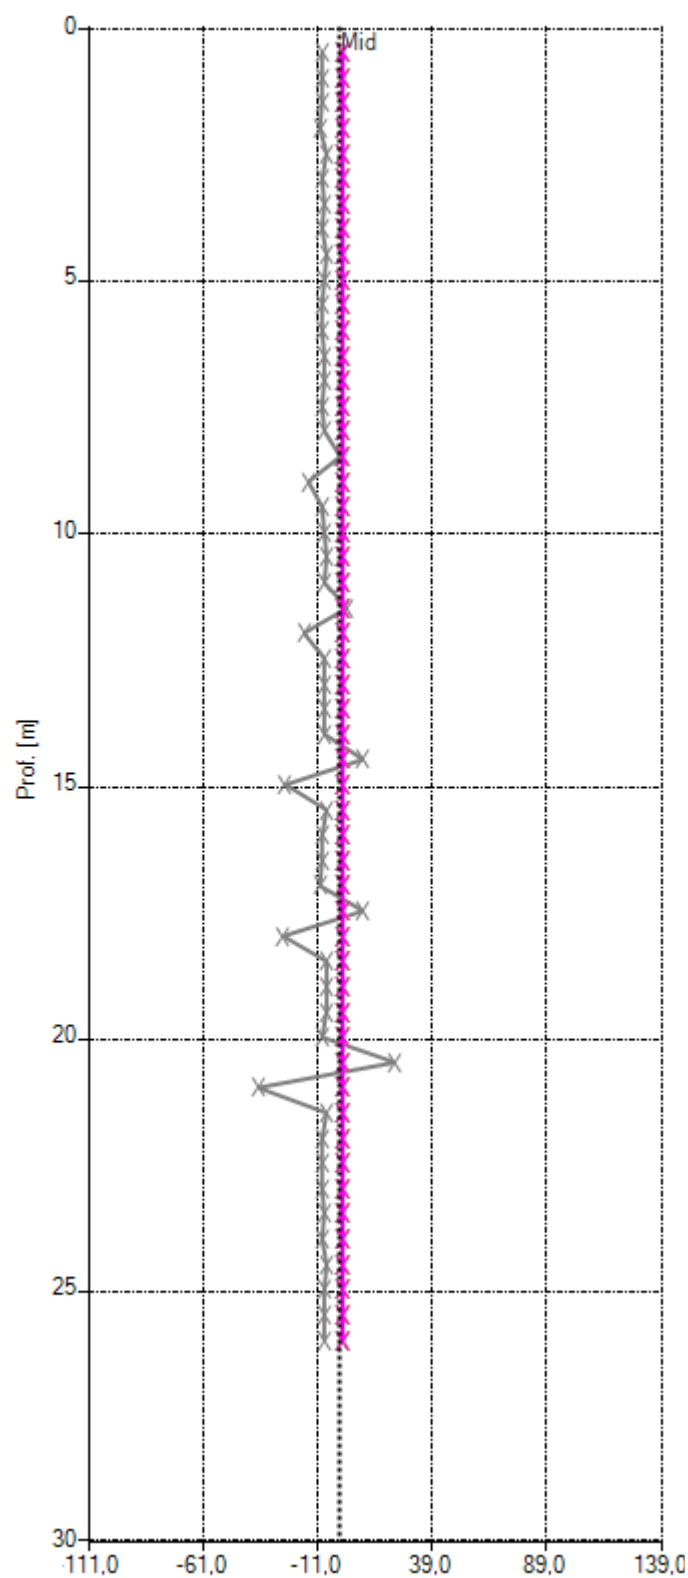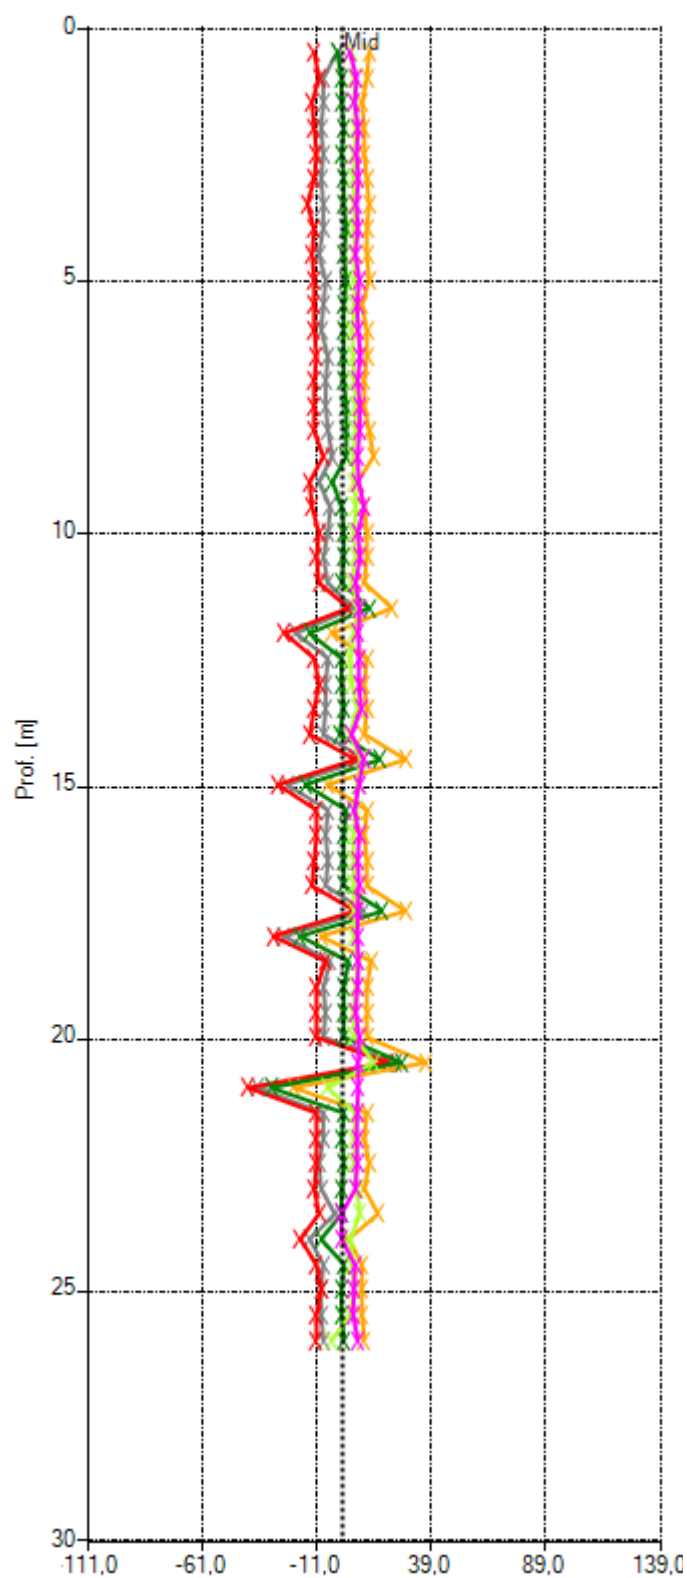

17/06/2024 09:49:45 21/11/2023 10:18:04 12/01/2023 00:00:00 19/07/2022 00:00:00 28/12/2021 00:00:00
26/08/2021 00:00:00